


STAROSTA TRZEBNICKI

dokumentacja projektowa akk. 6630.910.2014
 była przedmiotem narady koordynacyjnej
 przeprowadzonej w siedzibie starostwa
 powiatowego w Trzebnicy form ul. Leśnej 1
 dnia 11 wrz. 2014 w formie stażowania
 B. Szymoka

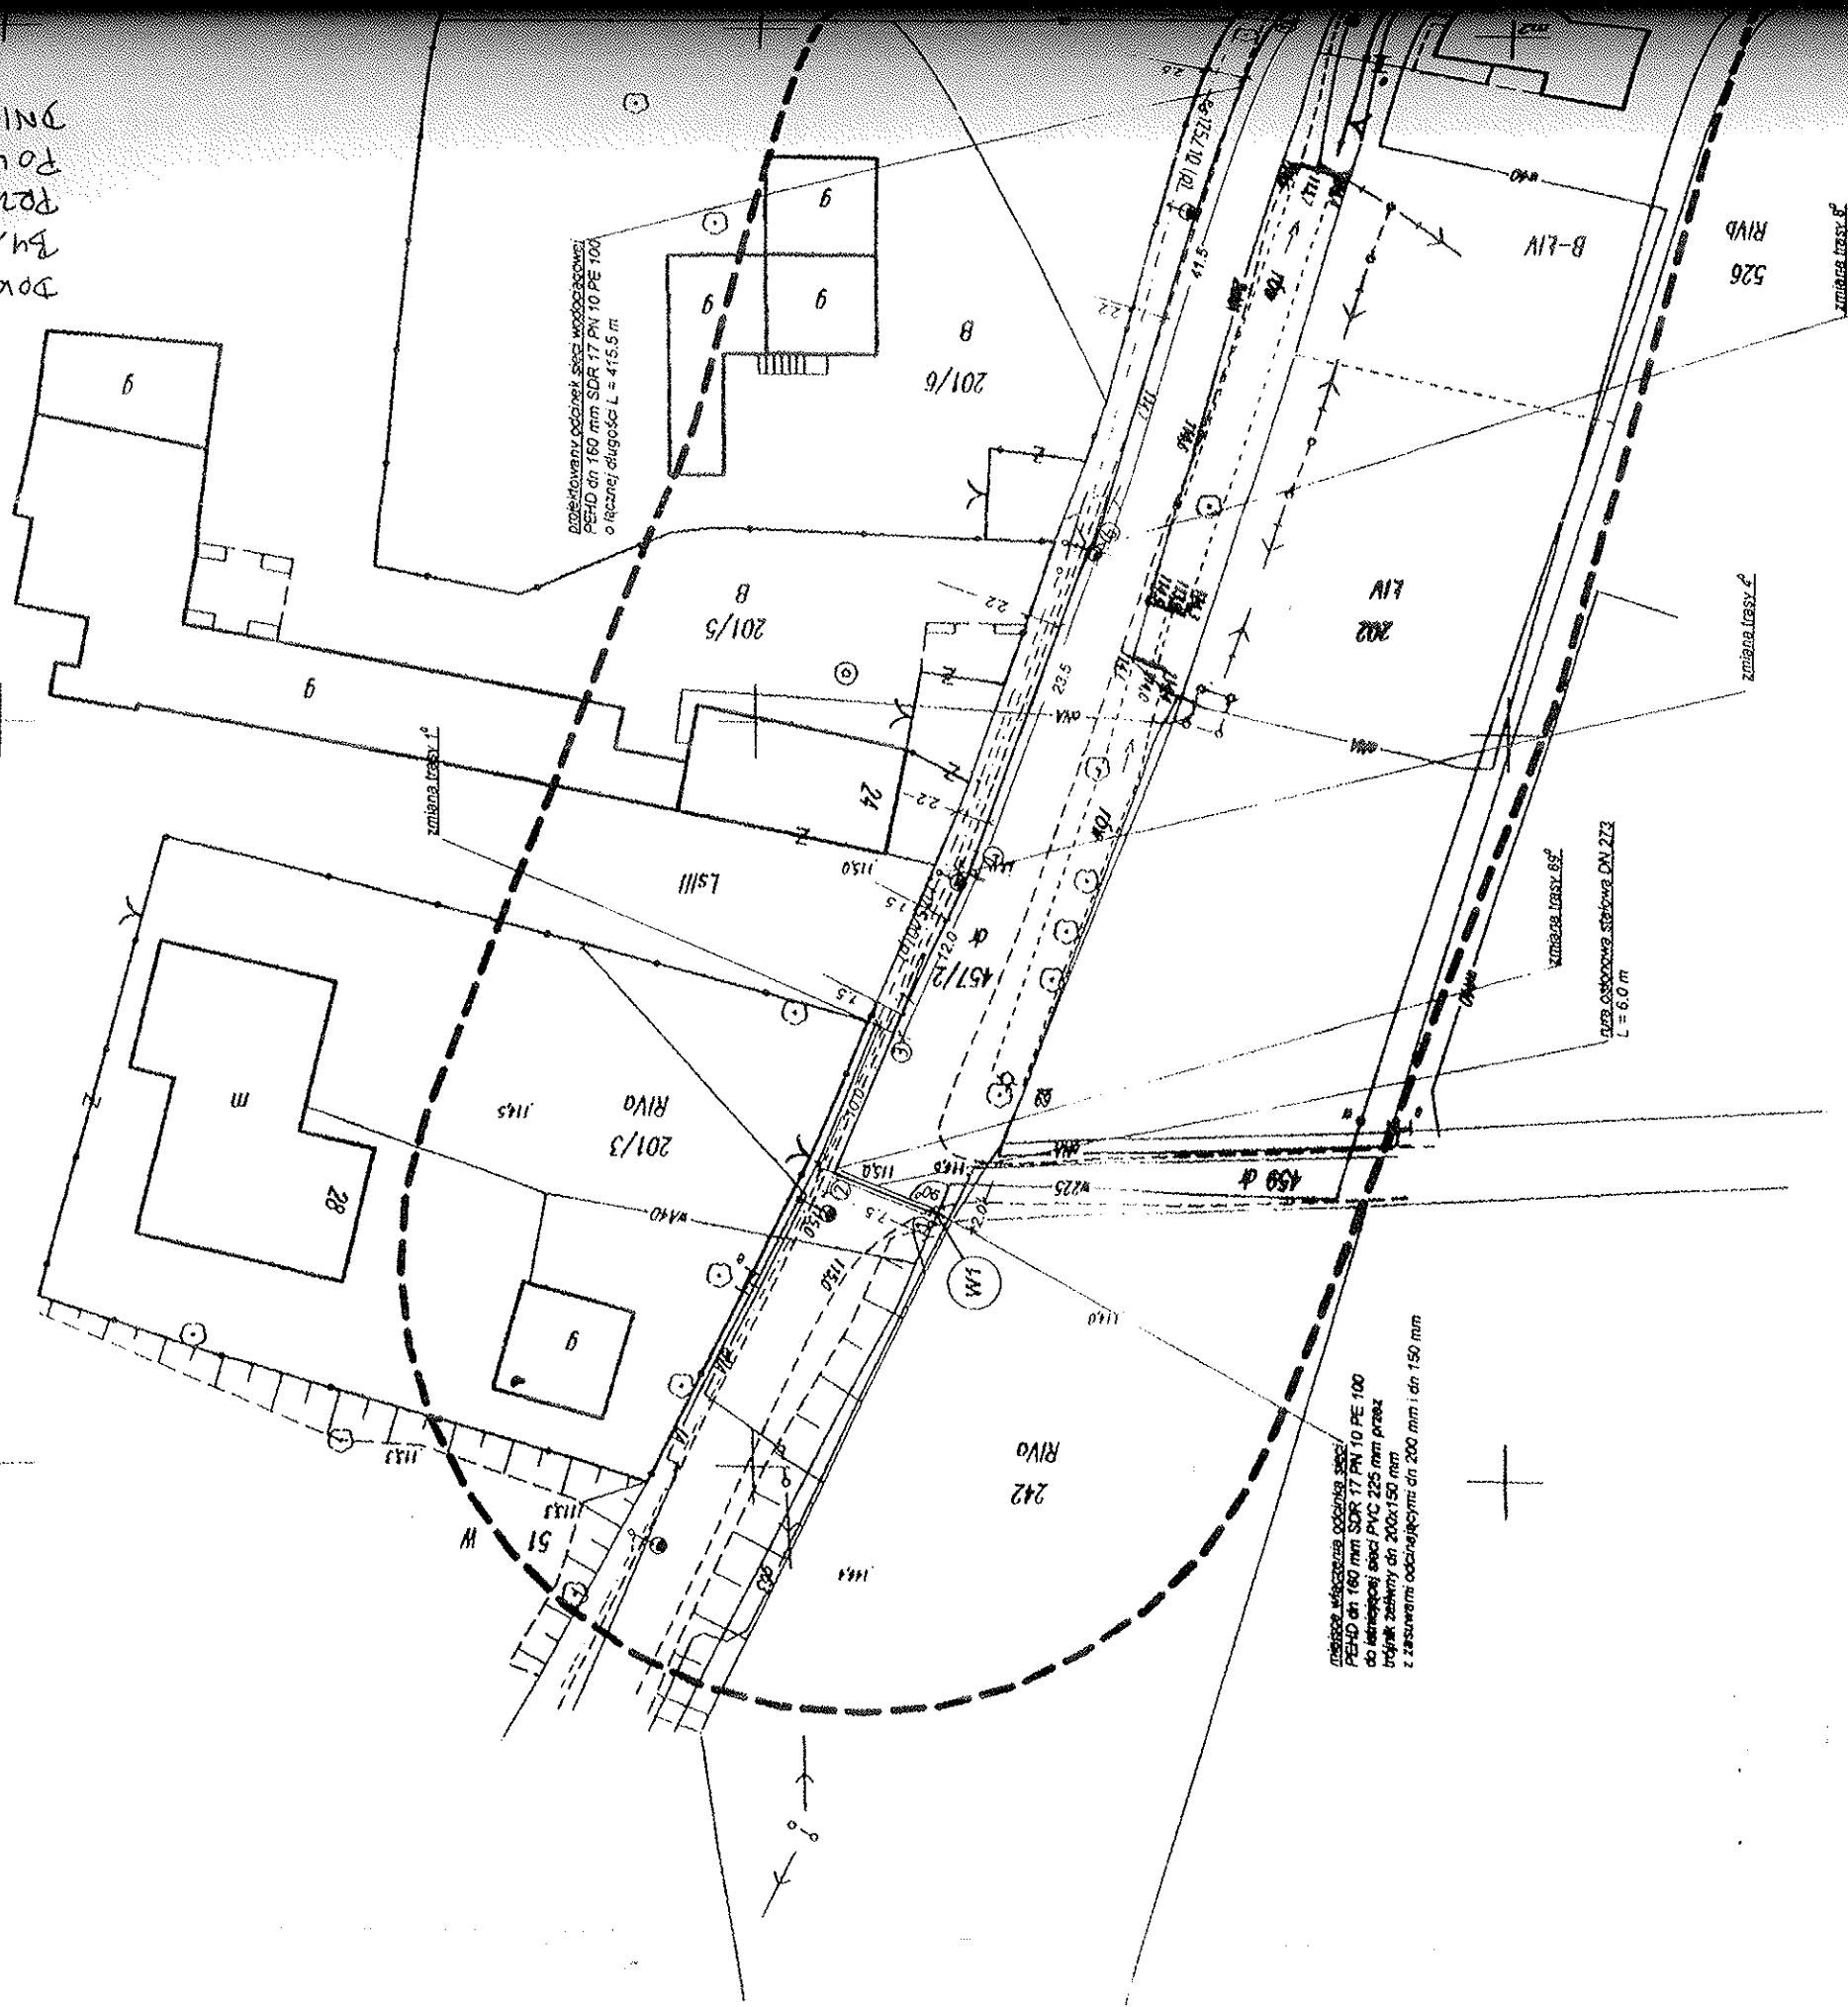

niezgodność z projektem
 PEHD dn. 10.01.2014
 do instalacji sieci PVC 225 mm przez
 projekt z zakresu dn. 200x150 mm
 z zasuwami odciętymi dn. 200 mm i dn. 150 mm

niezgodność z projektem
 PEHD dn. 10.01.2014
 do instalacji sieci PVC 225 mm przez
 projekt z zakresu dn. 200x150 mm
 z zasuwami odciętymi dn. 200 mm i dn. 150 mm